

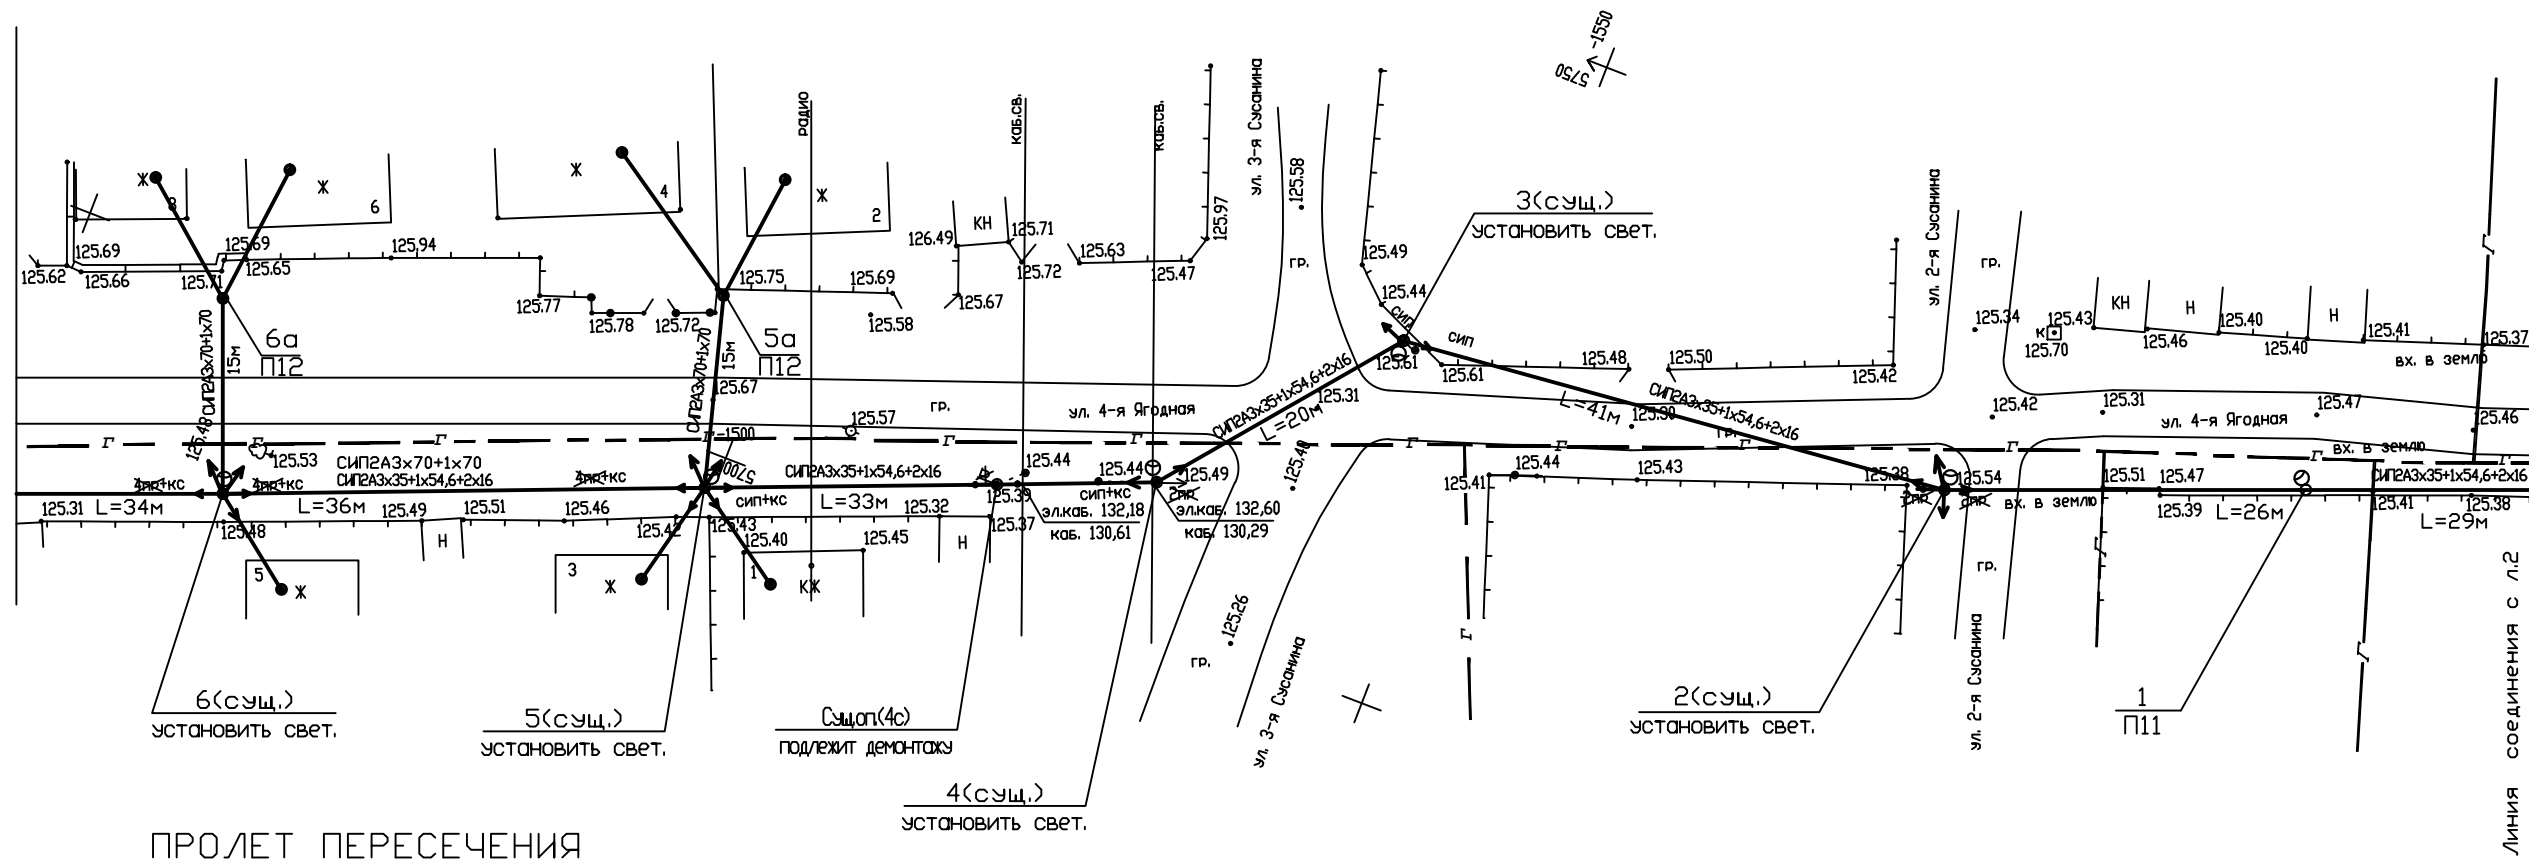


Линия соединения с л.4

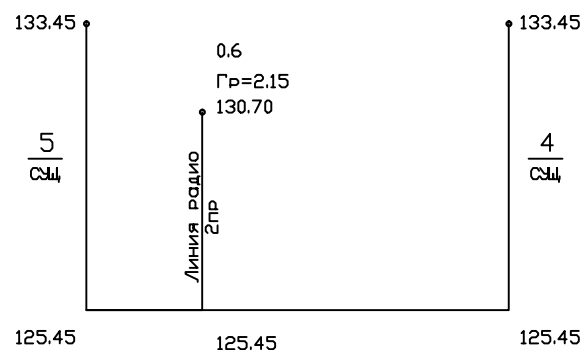


ПРОЛЕТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
МЕЖДУ ОПОРАМИ 5-4
С ЛИНИЕЙ РАДИО



Провод СИП2А3х35+1х54,6+2х16 пролет 33м
Отметка земли $U_5=U_4=125,45$
Отметка провода на опорах $Y_5=Y_4=133,45$
Отметка пересекаемого ЛР $=130,70$
Провес провода - 0,6м
Требуемый габарит - 1,0м
Расчетный габарит - 2,15м

Схема совмещения листов



Инв. № подл.	Взамен инв. №
Подпись и дата	

23.2/11(9-15/09-20)-ЭН					
Капитальный ремонт объектов уличного освещения ул. 4-я Ягодная					
изм	кол	лист	№ док	Подпись	дата
Исполнил		Кизарева			06.09
Рук. гр.		Знойко			06.09
ГИП		Бровкин			06.09
Н. контр.		Корягина			06.09
Наружное электроосвещение				стадия	лист
				Р	3
План трассы ВЛИ 0,4кВ М1:500				ООО "ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕРВИС" г. Иваново	

Формат А3